


№	ПОМЕЩЕНИЕ	ПЛОЩ
1.1	главно фойе	81.68м ²
1.2	предварителен прием на документи	21.81м ²
1.3	административно обсл.-български студенти	31.03м ²
1.4	административно обсл.-чуждестранни студенти	39.76м ²
1.5	стъбище към архив	2.16м ²
1.6	преддверие	2.72м ²
1.7	wc	4.92м ²
1.8	офис - началник отдел	13.23м ²

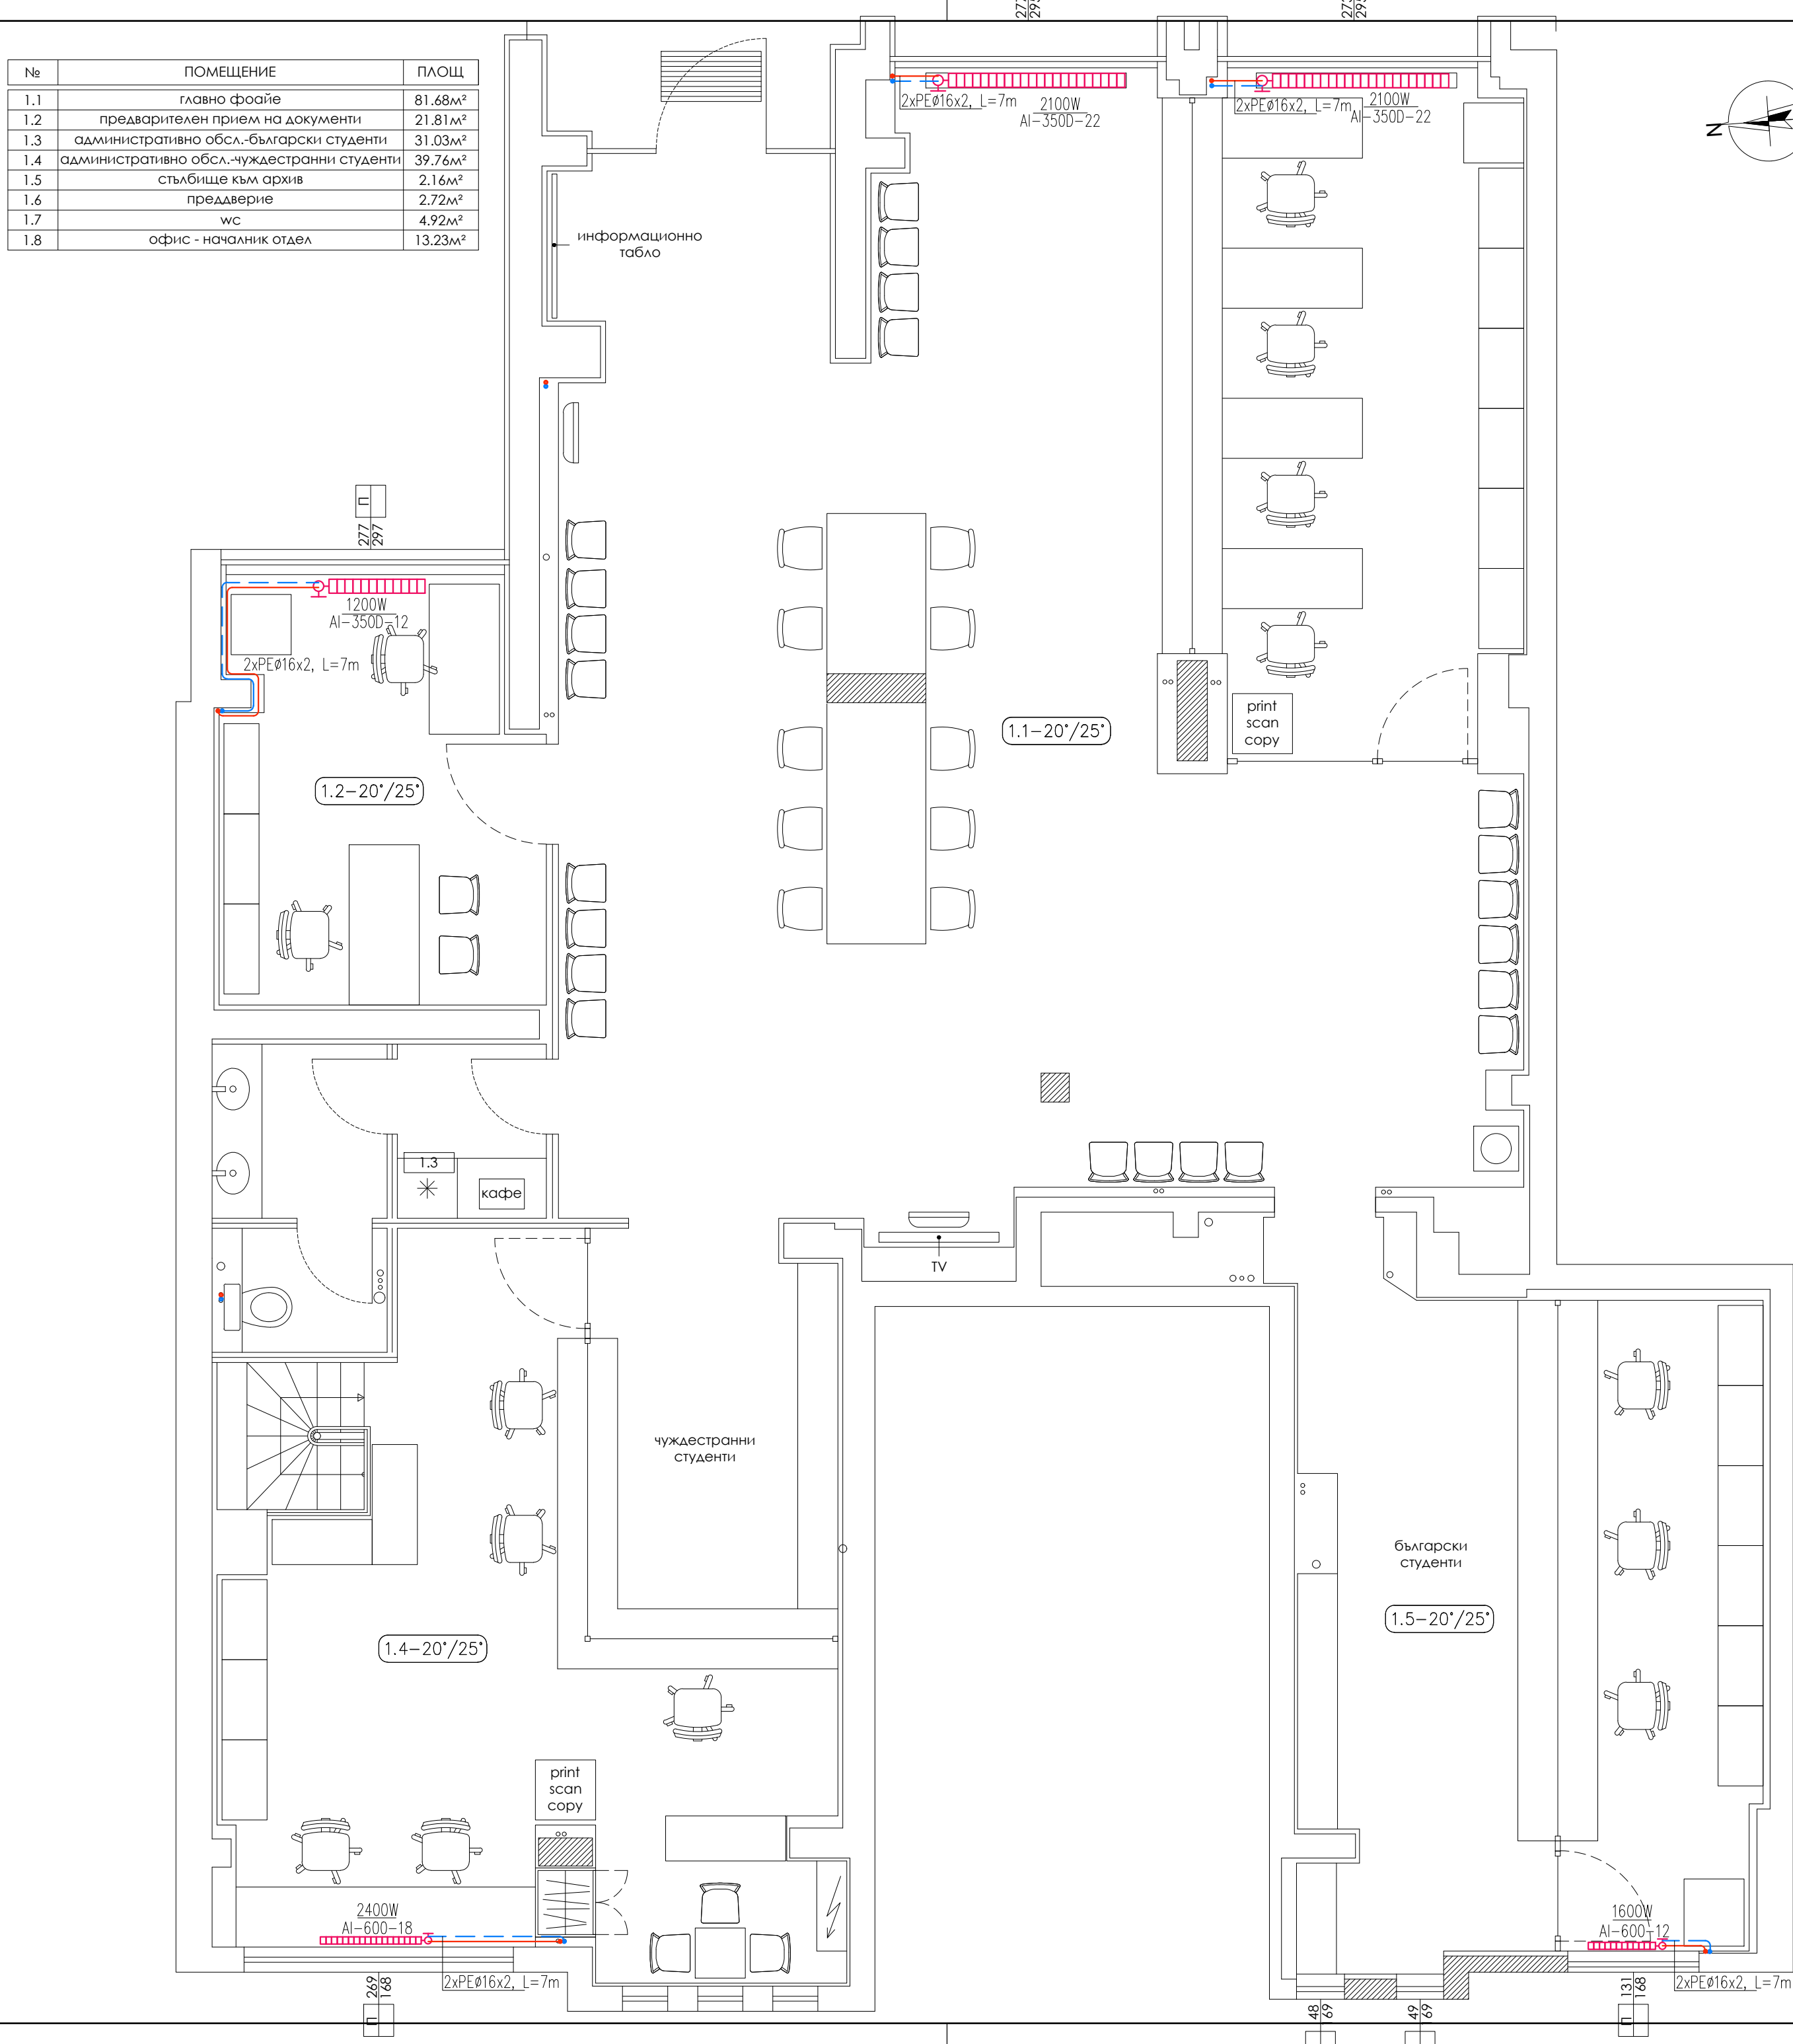

- Легенда:
- 1.1-20°/25° - номер на помещението-вътрешна изчислителна зима/лято
- 1800W - мощност на радиатора
- AI-600-11 - алуминиев радиатор, височина, бр. глйдери
- - - - - вращащ тръбопровод
- - - - - подаващ тръбопровод
- КТ 1 - 6900W - номер и мощност на колекторно табло
- 2бр. колектори - диаметър и брой щучери на колекторно табло
- 3/4" x 6 щучера 24x19
- 850W - мощност на радиатора
- AI-1800-5 - алуминиев радиатор, височина, бр. глйдери

ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

"АРКОС" ЕООД

ОБЕКТ: Преустройство на търговски обект в център за обслужване на студенти към МУ-Плевен, в самостоятелни обекти в сграда, в УПИ I, кв.146-б, бул."Хр. Ботев", гр.Плевен			
ПРОЕКТАНТИ	АРХИТЕКТУРА	арх. Е.БОРИСОВ	ЧАСТ: ОВК
	КОНСТРУКЦИИ	инж. А.ГАПОВА	
	ЕЛЕКТРО	инж. М. НЕНЧЕВ	ФАЗА: ТП
	В и К	инж. А. ЙОТКОВ	
	ОВК	инж. П. СТЕФАНОВ	лист: 2/5
	ПОЖАРНА Б-СТ	арх. Е.БОРИСОВ	
			М 1:50
ВЪЗЛОЖИТЕЛ		МУ-ПЛЕВЕН	2017 г.
Р-Л ФИРМА		инж. А.ГАПОВА	